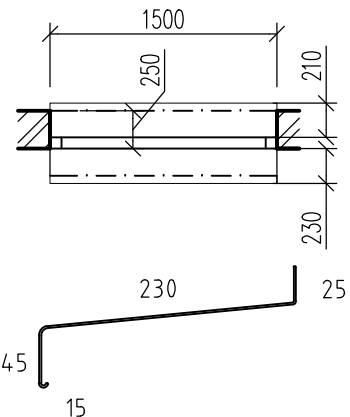
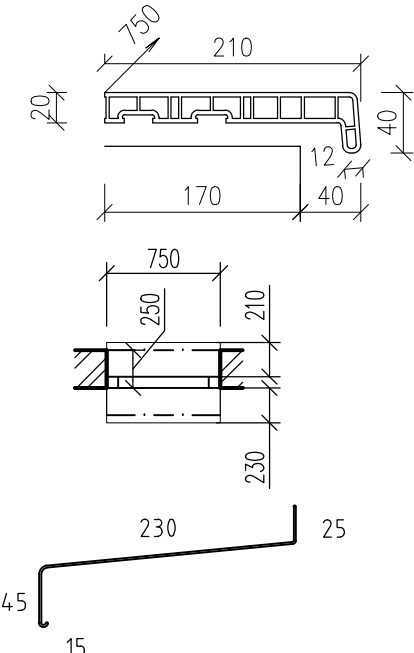
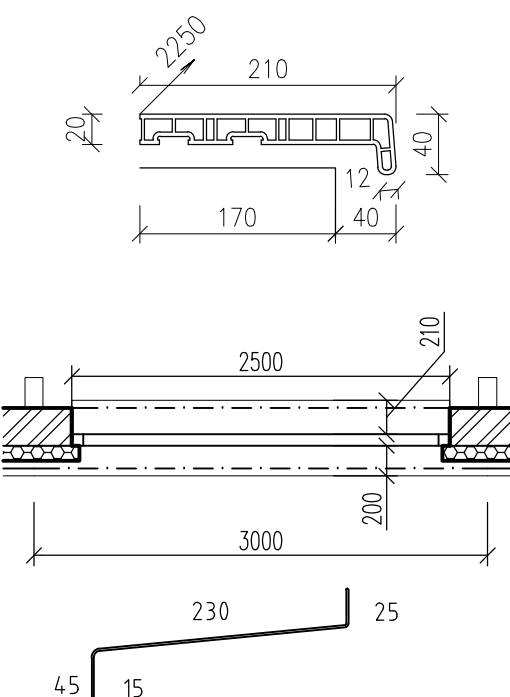


OZNAČENIE	SCHÉMA	OTVOR	PARAPET	PODLAŽIE		SPOLU (Ks)	POPIS
				1.NP	2.NP		
A		1500	1500	7	-	7	<u>EXTERIÉROVÝ PARAPET</u> MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH HRÚBK A: 0,7mm ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 315mm FARBA: BIELA VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH SPÁDOVANIE: 1% OD FASÁDY PREDSADENIE: MIN. 30mm OD FASÁDY
B		750	750	6	-	6	<u>INTRIÉROVÝ PARAPET</u> MATERIÁL: PLAST HRÚBK A: 20mm FARBA: BIELA, BEZ LAMINÁCIE PREDSADENIE: MAX. 40mm OD OMIETKY
		750	750	10	-	10	<u>EXTERIÉROVÝ PARAPET</u> MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH HRÚBK A: 0,7mm ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 315mm FARBA: BIELA VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH SPÁDOVANIE: 1% OD FASÁDY PREDSADENIE: MIN. 30mm OD FASÁDY
C		2500	2500	16	-	16	<u>INTRIÉROVÝ PARAPET</u> MATERIÁL: PLAST HRÚBK A: 20mm FARBA: BIELA, BEZ LAMINÁCIE PREDSADENIE: MAX. 40mm OD OMIETKY
		23700	23700 CEZ VŠETKY POLIA	-	2	2	<u>EXTERIÉROVÝ PARAPET</u> MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH HRÚBK A: 0,7mm ROZVINUTÁ ŠÍRKA: 285mm FARBA: BIELA VONKAJŠÍ PARAPET: POPLASTOVANÝ PLECH SPÁDOVANIE: 1% OD FASÁDY PREDSADENIE: MIN. 30mm OD FASÁDY ZAPUSTIŤ POD TEPELNÚ IZOLÁCIU V MIESTE MEDZIOKENNÝCH PILIEROV

PRED VÝROBOJ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ OTVOR PRIAMO NA MIESTE OSADENIA
SÚČASŤOU DODÁVKY JE KOTVIACI A POMOCNÝ MATERIÁL, JE POTREBNÉ ZAMERAŤ AJ HĽBKU PARAPETOV PODĽA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA KZS